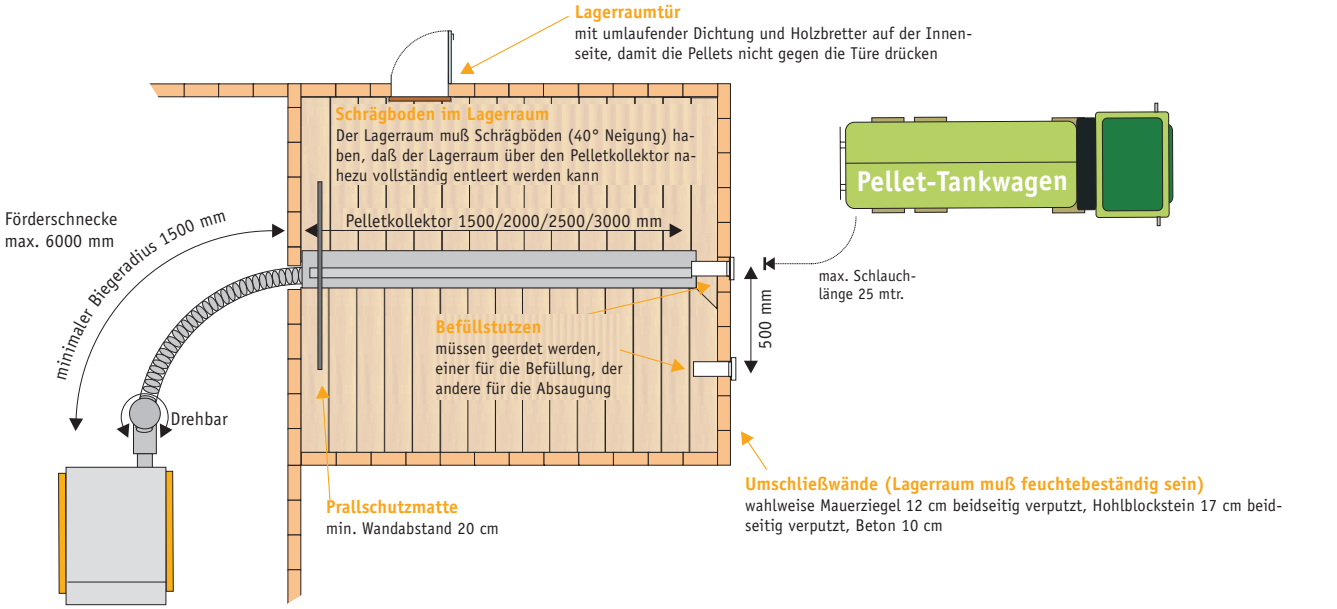
Lagerraumtür
mit umlaufender Dichtung und Holzbretter auf der Innenseite, damit die Pellets nicht gegen die Türe drücken
Schrägboden im Lagerraum
Der Lagerraum muß Schrägböden (40° Neigung) haben, daß der Lagerraum über den Pelletkollektor nahezu vollständig entleert werden kann
Pellet-Tankwagen
Förderschnecke
max. 6000 mm
minimaler Biegeradius 1500 mm
Pelletkollektor 1500/2000/2500/3000 mm
max. Schlauchlänge 25 mtr.
500 mm
Befüllstutzen
müssen geerdet werden,
einer für die Befüllung, der
andere für die Absaugung
Drehbar
Prallschutzmatte
min. Wandabstand 20 cm
Umschließwände (Lagerraum muß feuchtebeständig sein)
wahlweise Mauerziegel 12 cm beidseitig verputzt, Hohlblockstein 17 cm beidseitig verputzt, Beton 10 cm

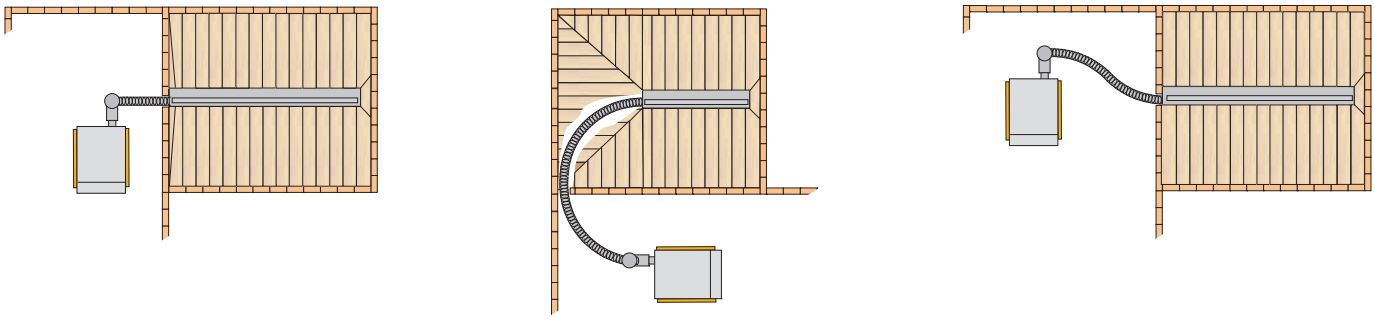

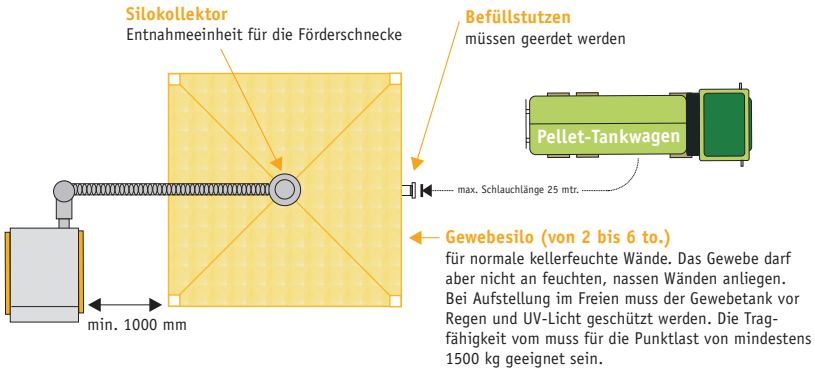
Silokollektor
Entnahmeeinheit für die Förderschnecke
Befüllstutzen
müssen geerdet werden
Pellet-Tankwagen
max. Schlauchlänge 25 mtr.
Gewebesilo (von 2 bis 6 to.)
für normale kellerfeuchte Wände. Das Gewebe darf aber nicht an feuchten, nassen Wänden anliegen. Bei Aufstellung im Freien muss der Gewebetank vor Regen und UV-Licht geschützt werden. Die Tragfähigkeit vom muss für die Punktlast von mindestens 1500 kg geeignet sein.
min. 1000 mm